
HOEVELAKEN

Het afpersen van diverse droge blusleidingen op verschillende locaties.



05-09-2014

Status: ontwerp

Koopman en Zonen bv.
Loodgieters en **Installatiebedrijf**

Tractieweg 160
3534 AP Utrecht

Tel: 030-2444605
fax: 030-2444289

WWW.KOOPMANENZONEN.NL

INHOUD

1. <u>Inhoud</u>	2
2. <u>Inleiding</u>	3
2.1 Algemeen	3
2.2 Plaats station	3
2.3 aantal brandkranen	3
2.4 nummers brandkranen	3
2.5 plaatsbrandkranen	3
2.6 de druk waarmee is geperst bv 10 bar	3
2.7 water aanwezig bv vijver bron of natte brandkraan	3
3. <u>Beschrijving van de werkzaamheden</u>	4
3.1 Afpersen Droge blusleiding	4
4. <u>Afpersrapporten</u>	
4.1 Rapportage per locatie	5 t/m 6
4.2 digitale uitdraai manometer	5 t/m 6
5. <u>Foto's</u>	7 t/m 9
6. <u>Tekening</u>	10
7. <u>Analyse rapport.</u>	11

2. INLEIDING

2.1. Algemeen

Het afpersen van de brandleiding op station Hoevelaken

Uitgevoerd in Opdracht NS Stations.

Toegepast materieel:

Hoge druk pompwagen: IVECO Magirus, Pomp nr. 92937

Registrerende digitale manometer leo record

Dit rapport beschrijft de werkzaamheden die uitgevoerd zijn, bevat uitdraaien van de digitale manometer en grafieken

- 2.2 Plaats station: Het station Hoevelaken is gelegen aan de Stouteburgerlaan.
- 2.3 Op het station staan in totaal 4 bovengrondse brandkranen. Het aanvalspunt staat aan de ingang van het station.
- 2.4 De brandkranen zijn genummerd van 1 t/m 4.
- 2.5 Plaatsing van de brandkranen staat op 1 perron
- 2.6 de droge brandleidingen zijn afgeperst op een druk van 10 bar.
- 2.7 Het water is aanwezig op station Hoevelaken d.m.v. een boorput.

3. BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1 Afpersen droge blusleiding


Het afpersen van de droge blusleidingen volgens de NEN 1594 / 2006

Brandkranen bestickerd met goed/afkeuringsticker en benummering.

GPS locatie aanvalspunten; N 52°09.966 / O 005°27.520.

Aanwijsbord aanwezig wit vierkant bord met rode rand en rode letter "B".

4. AFPERSRAPPORTEN

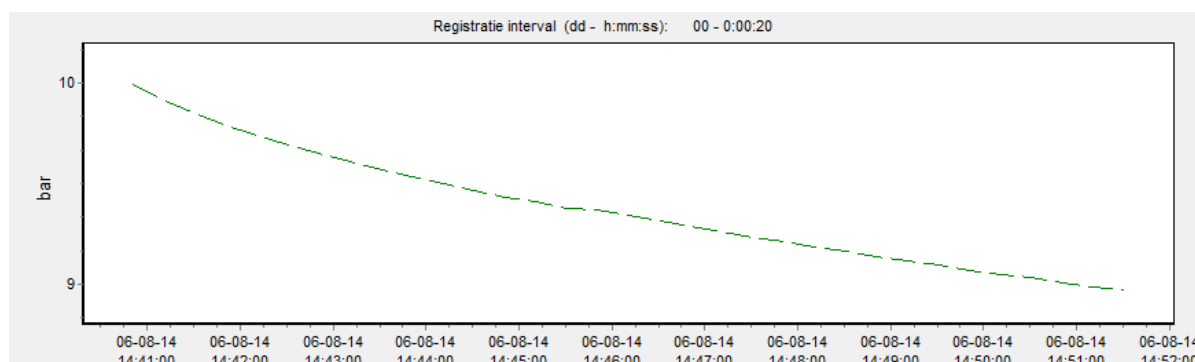

Grafiek: Hoevelaken

Tabel:

6-8-2014 14:40:51	9,994
6-8-2014 14:41:11	9,914
6-8-2014 14:41:31	9,848
6-8-2014 14:41:51	9,791
6-8-2014 14:42:11	9,740
6-8-2014 14:42:31	9,694
6-8-2014 14:42:51	9,649
6-8-2014 14:43:11	9,610
6-8-2014 14:43:31	9,571
6-8-2014 14:43:51	9,536
6-8-2014 14:44:11	9,500
6-8-2014 14:44:31	9,465
6-8-2014 14:44:51	9,433
6-8-2014 14:45:11	9,413
6-8-2014 14:45:31	9,374
6-8-2014 14:45:51	9,372
6-8-2014 14:46:11	9,340
6-8-2014 14:46:31	9,312

6-8-2014 14:46:51	9,285
6-8-2014 14:47:11	9,259
6-8-2014 14:47:31	9,233
6-8-2014 14:47:51	9,208
6-8-2014 14:48:11	9,184
6-8-2014 14:48:31	9,160
6-8-2014 14:48:51	9,138
6-8-2014 14:49:11	9,115
6-8-2014 14:49:31	9,092
6-8-2014 14:49:51	9,070
6-8-2014 14:50:11	9,049
6-8-2014 14:50:31	9,031
6-8-2014 14:50:51	9,008
6-8-2014 14:51:11	8,987
6-8-2014 14:51:31	8,968

5. FOTO'S







6. TEKENING

Er is geen tekening beschikbaar van Hoewelaken.

7. ANALYSE RAPPORT.

Uit de grafiek en tabel kunnen we concluderen dat de droge brandleiding is goedgekeurd.

Voorderest zijn er geen bijzonderheden geconstateerd tijdens het afpersen.

Koopman en Zonen bv

C. Koopman
Directeur.